


ESQUEMA GERAL ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - BOMBA DE INCÊNDIO

SEÇÕES DOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO	
SEÇÃO DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO	CONDUTOR DE PROTEÇÃO
13	13
23	23
25	25
6	6
10	10
16,25 ± 35	16
50	25
70	35
95	50
120	70
150 ± 100	95
240	120
300	150

[illegible]

NOTAS

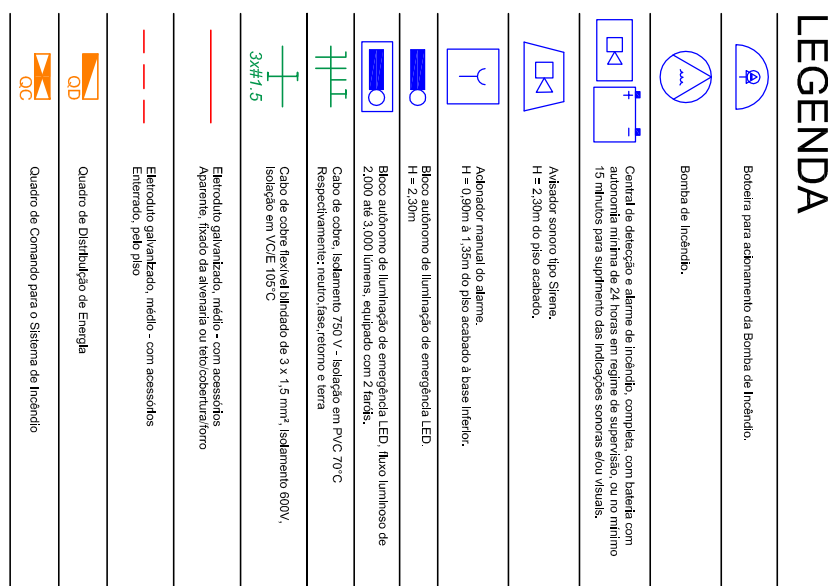

NEVER/DO	DATA	CEC/CH/DO	NEZP.

EXATA

ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Site: www.exatacampinas.com.br
e-mail: contato@exatacampinas.com.br

Campinas / SP - CEP: 13015-320
Fone / Fax: (19) 3226 - 1034

CONTRANTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA	
LOCAL		EUAIE, ENFASIS THIAGO DOS SANTOS (OPARAI - 11) RUA LEALDO JOSÉ DOS SANTOS, 170 - JD. SUMAREZINHO HORTOLÂNDIA - SP	
OBRA	MUNICIPAL	TÍTULO	FOLHA
Nº OBRA	EX.00121 - 11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO	
Nº ART	25007230210347988	DATA	05/02/21
AUTORIZADO PESSOAL		ENGEº EDUARDO PRATA	
RESENDO		PÁGINA 1 DE 1	