



INTERVENÇÕES ARQUITETÔNICAS
SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO

Escala 1:100

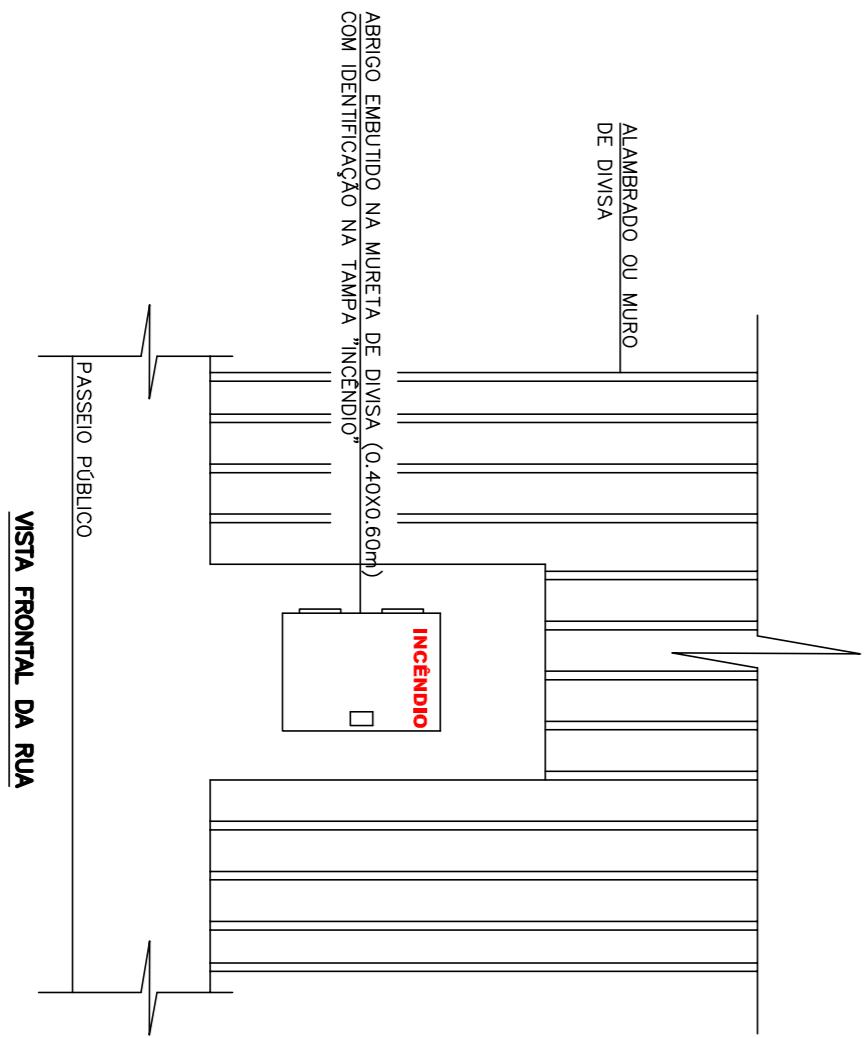

ESQUEMA GERAL
REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA
NA DIVISA

Sem Escala

ALABRADO OU MURO
DE DIVISA

ABRIGO EMBUITO NA MURETA DE DIVISA (0,40X0,60m)
COM IDENTIFICAÇÃO NA TAMPA "INCÊNDIO"

ABRIGO EMBUITO NA MURETA DE DIVISA (0,40X0,60m)
COM IDENTIFICAÇÃO NA TAMPA "INCÊNDIO"

ALABRADO DE DIVISA

MURETA

DN 15mm

0,60m A 1,50m

PASSO PÚBLICO

PARA A REDE DE
MUNICÍPIO, DENTRO DA TUBULAÇÃO

VALVULA DE RETENÇÃO

VALVULA DE RETENÇÃO

CAIXA COM TAMPA PARA ACESSO A VALVULA GLOBO
DIMENSIONADA PARA CONTER TODAS AS PEÇAS COM FOLGA

REDUÇÃO SE NECESSÁRIO


PISO INTERNO

PARA A REDE DE
MUNICÍPIO, DENTRO DA TUBULAÇÃO

VALVULA DE RETENÇÃO

VALVULA DE RETENÇÃO

LEGENDA



REDE DE ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO DE
ABASTECIMENTO

Bombas de Incêndio

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

LOCAL: EMEL JARDIM NOVA ESTRELA (27)
RUA DOS 20 JD. NOVA ESTRELA, HORTOLÂNDIA - SP

OBRA: MUNICIPAL

TÍTULO

INTERVENÇÕES ARQUITETÔNICAS

SISTEMA DE PROTEÇÃO E

COMBATE CONTRA INCÊNDIO

INº OBRA

EX-00121-27

INº ART

2802730210347988

AUTOR DO PROJETO

ENGº EDUARDO PRATA

DESENHO

EXATA ENGENHARIA

DATA

06/2021

ESCALA

INDICADA

FOLHA

01

01

01

01

01

01

01

RECEBIDO

DATA

DESCRIÇÃO

ASS.

ASS.

ASS.

ASS.

ASS.

EXATA

ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

R. Ruchonede, 240 - Centro

Campinas - SP - CEP: 13015-320

Fone / Fax: (19) 3236 - 1034

Site: www.exatasimpas.com.br

e-mail: contato@exatasimpas.com.br

EX-00121-27-ARQ-PE-R00-05052021