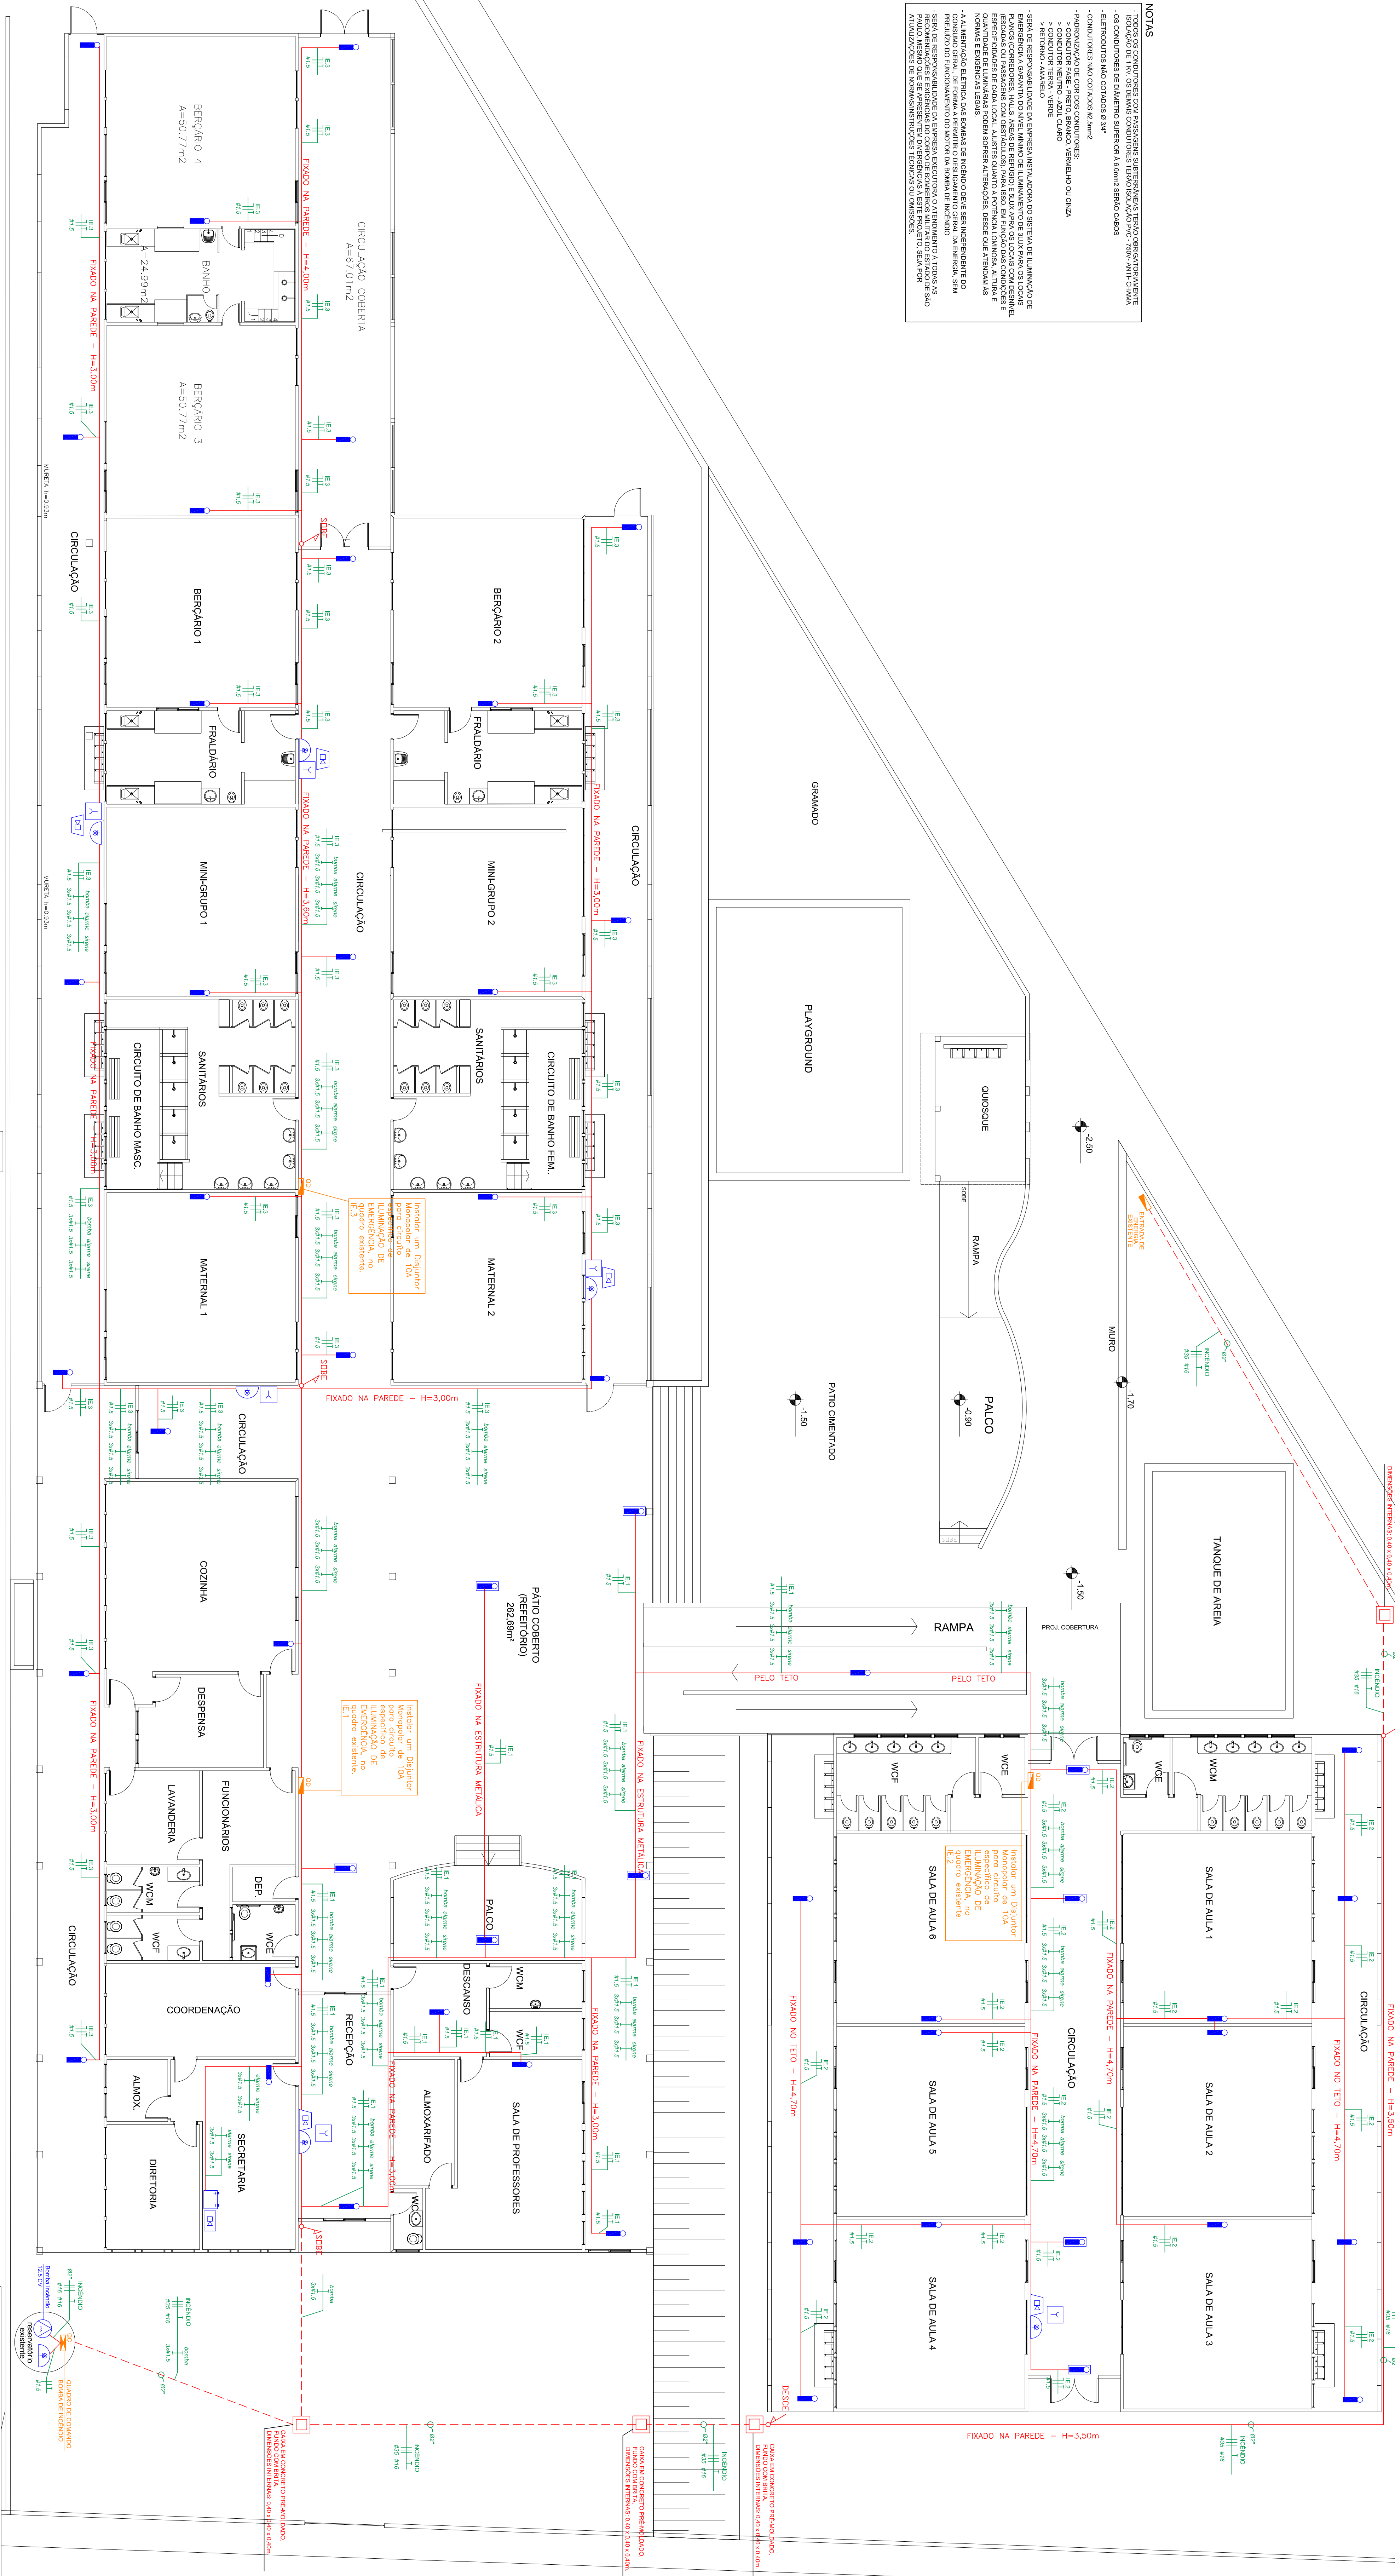


**ESQUEMA GERAL
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
BOMBA DE INCÊNDIO**
Sem Escala

| SEÇÕES DOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO | |
|---|--|
| SEÇÃO DO CONDUTOR FASE (mm ²) | SEÇÃO MINIMAL DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO (mm ²) |
| 2,5 | 2,5 |
| 4 | 4 |
| 6 | 6 |
| 10 | 10 |
| 16, 25 e 35 | 16 |
| 50 | 25 |
| 70 | 35 |
| 95 | 50 |
| 120 | 70 |
| 150 e 185 | 95 |
| 240 | 120 |
| 300 | 150 |

| Icon | Standard and reference to be followed | Other notes, comments, link to standard, etc. |
|------|---------------------------------------|---|
| | ISO 9001:2015 | Refer to the standard ISO 9001:2015 |
| | ISO 14001:2015 | Refer to the standard ISO 14001:2015 |
| | ISO 45001:2018 | Refer to the standard ISO 45001:2018 |
| | ISO 26000 | Refer to the standard ISO 26000 |
| | ISO 27001:2017 | Refer to the standard ISO 27001:2017 |
| | ISO 27002:2017 | Refer to the standard ISO 27002:2017 |
| | ISO 27005:2018 | Refer to the standard ISO 27005:2018 |
| | ISO 27031:2017 | Refer to the standard ISO 27031:2017 |
| | ISO 27032:2017 | Refer to the standard ISO 27032:2017 |
| | ISO 27033:2017 | Refer to the standard ISO 27033:2017 |
| | ISO 27034:2017 | Refer to the standard ISO 27034:2017 |
| | ISO 27035:2017 | Refer to the standard ISO 27035:2017 |
| | ISO 27036:2017 | Refer to the standard ISO 27036:2017 |
| | ISO 27037:2017 | Refer to the standard ISO 27037:2017 |
| | ISO 27038:2017 | Refer to the standard ISO 27038:2017 |
| | ISO 27039:2017 | Refer to the standard ISO 27039:2017 |
| | ISO 27040:2017 | Refer to the standard ISO 27040:2017 |
| | ISO 27041:2017 | Refer to the standard ISO 27041:2017 |
| | ISO 27042:2017 | Refer to the standard ISO 27042:2017 |
| | ISO 27043:2017 | Refer to the standard ISO 27043:2017 |
| | ISO 27044:2017 | Refer to the standard ISO 27044:2017 |
| | ISO 27045:2017 | Refer to the standard ISO 27045:2017 |
| | ISO 27046:2017 | Refer to the standard ISO 27046:2017 |
| | ISO 27047:2017 | Refer to the standard ISO 27047:2017 |
| | ISO 27048:2017 | Refer to the standard ISO 27048:2017 |
| | ISO 27049:2017 | Refer to the standard ISO 27049:2017 |
| | ISO 27050:2017 | Refer to the standard ISO 27050:2017 |
| | ISO 27051:2017 | Refer to the standard ISO 27051:2017 |
| | ISO 27052:2017 | Refer to the standard ISO 27052:2017 |
| | ISO 27053:2017 | Refer to the standard ISO 27053:2017 |
| | ISO 27054:2017 | Refer to the standard ISO 27054:2017 |
| | ISO 27055:2017 | Refer to the standard ISO 27055:2017 |
| | ISO 27056:2017 | Refer to the standard ISO 27056:2017 |
| | ISO 27057:2017 | Refer to the standard ISO 27057:2017 |
| | ISO 27058:2017 | Refer to the standard ISO 27058:2017 |
| | ISO 27059:2017 | Refer to the standard ISO 27059:2017 |
| | ISO 27060:2017 | Refer to the standard ISO 27060:2017 |
| | ISO 27061:2017 | Refer to the standard ISO 27061:2017 |
| | ISO 27062:2017 | Refer to the standard ISO 27062:2017 |
| | ISO 27063:2017 | Refer to the standard ISO 27063:2017 |
| | ISO 27064:2017 | Refer to the standard ISO 27064:2017 |
| | ISO 27065:2017 | Refer to the standard ISO 27065:2017 |
| | ISO 27066:2017 | Refer to the standard ISO 27066:2017 |
| | ISO 27067:2017 | Refer to the standard ISO 27067:2017 |
| | ISO 27068:2017 | Refer to the standard ISO 27068:2017 |
| | ISO 27069:2017 | Refer to the standard ISO 27069:2017 |
| | ISO 27070:2017 | Refer to the standard ISO 27070:2017 |
| | ISO 27071:2017 | Refer to the standard ISO 27071:2017 |
| | ISO 27072:2017 | Refer to the standard ISO 27072:2017 |
| | ISO 27073:2017 | Refer to the standard ISO 27073:2017 |
| | ISO 27074:2017 | Refer to the standard ISO 27074:2017 |
| | ISO 27075:2017 | Refer to the standard ISO 27075:2017 |
| | ISO 27076:2017 | Refer to the standard ISO 27076:2017 |
| | ISO 27077:2017 | Refer to the standard ISO 27077:2017 |
| | ISO 27078:2017 | Refer to the standard ISO 27078:2017 |
| | ISO 27079:2017 | Refer to the standard ISO 27079:2017 |
| | ISO 27080:2017 | Refer to the standard ISO 27080:2017 |
| | ISO 27081:2017 | Refer to the standard ISO 27081:2017 |
| | ISO 27082:2017 | Refer to the standard ISO 270 |

[illegible][illegible]

EXATA

ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Site: www.exatacompras.com.br
e-mail: contato@exatacompras.com.br

RC, RODRIGUIM, 240 - CAIEIRO
Campesina - SP - CEP: 13015-320
Fone / Fax: (19) 3226 - 1034

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

LOCAL EMEI JOSÉ NATALINO FONSECA (32)
RUA DO GARIBALDI, 38, JARDIM BOA ESPERANÇA
HORTOLÂNDIA - SP

| OBRA MUNICIPAL | TÍTULO | FOLIA |
|----------------|--------|-------|
|----------------|--------|-------|

| | |
|-------------|-----------------------|
| Nº OBRA | INSTALAÇÕES ELETRICAS |
| EX 00121 32 | SISTEMA DE PROTEÇÃO E |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Nº ART | COMBATE CONTRA INCÊNDIO |
| 28027230210347988 | |

| | |
|--------------------|------|
| AUTOR DO PROJETO | DATA |
| ENGº EDUARDO PRATA | 05/7 |

| DESENHO | ESCALA | INDICAÇÃO |
|------------------|--------|-----------|
| EXATA ENGENHARIA | | INDICAÇÃO |

$$\frac{E}{01}$$