

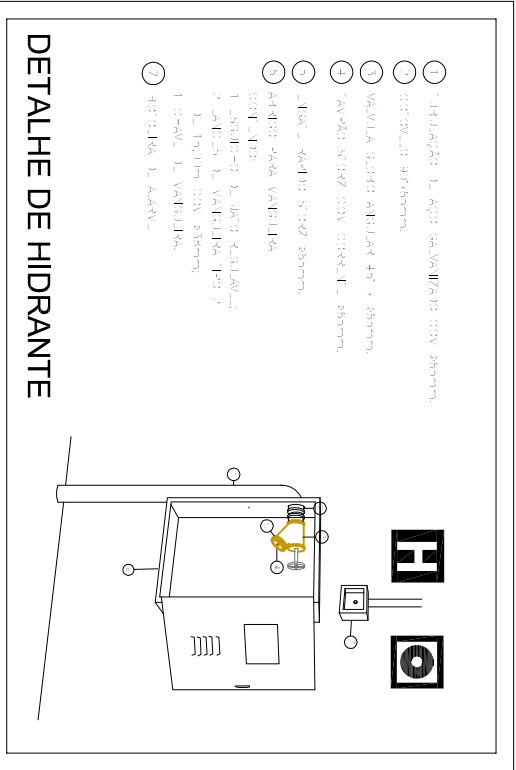


Tomada lateral de sucção para bomba principal



- 1. Nível de água normal
- 2. Nível de água de reserva
- 3. Nível de água de reserva
- 4. Nível de água de reserva
- 5. Nível de água de reserva
- 6. Nível de água de reserva
- 7. Nível de água de reserva
- 8. Nível de água de reserva
- 9. Nível de água de reserva
- 10. Nível de água de reserva



## ISOMÉTRICO

Nota: Escala

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA  
Proprietário e/ou Responsável pelo uso

FRED ALVES  
Responsável Técnico  
CREA: 5061876900

### PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Assunto: ISOMÉTRICO E DETALHES DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES  
Ocupação: ESCOLA - EMEIF JOÃO CARLOS DO AMARAL SOARES  
Local: RUA JOSÉ MARTINS DOS ANJOS, Nº 55 - JD. NOVA HORTOLÂNDIA, HORTOLÂNDIA - SP  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA  
Responsável pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA  
Responsável Técnico: FRED ALVES CREA: 5061876900 Nº de ART: 28027230191-482307  
Áreas: VER QUADRO DE ÁREAS

FOLHA

03/03

Escala: INDICADA