



LEGENDA

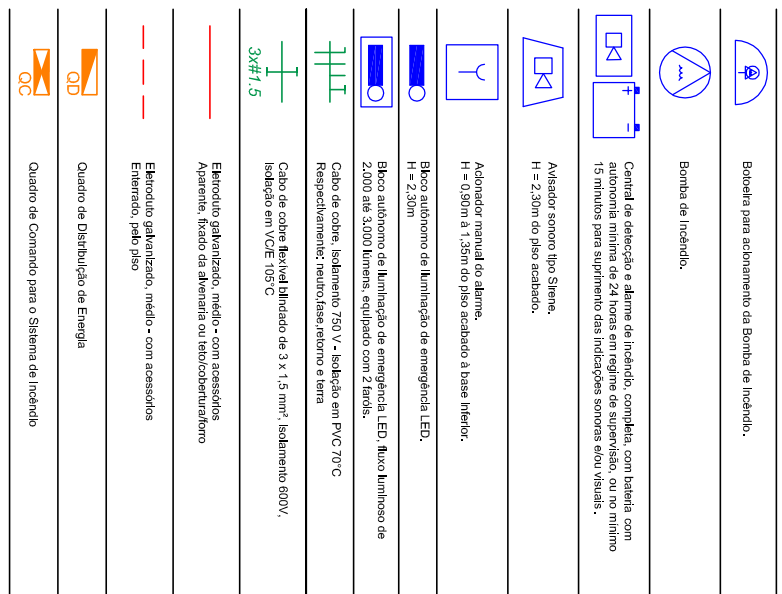

NOTAS

- [illegible]

| SEÇÕES DOS CONDUTORES DE PROTEÇÃO | |
|---|--|
| SEÇÃO DO CONDUTOR FASE (mm ²) | SEÇÃO MINIMO CONDUTOR DE PROTEÇÃO (mm ²) |
| 15 | 2,5 |
| 25 | 4 |
| 35 | 6 |
| 50 | 10 |
| 70 | 16 |
| 95 | 25 |
| 120 | 35 |
| 150 | 50 |
| 185 | 70 |
| 240 | 95 |
| 300 | 120 |
| 360 | 150 |




ESQUEMA GERAL

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - BOMBA DE INCÊNDIO

Sem Escala

Sem Escala 3

| REF. | DESCRIPTION | DATA | REMARKS |
|------|-------------|------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Campanas / SP - CEP:13015-320
Fone / Fax: (19) 3235 - 1034
Site: www.ecuba-campanas.com.br
e-mail: contato@ecuba-campanas.com.br

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

LOCAL EMEF VIVA MAIS (47)
RUA BOLÍVIA, Nº 203 - JARDIM SANTA CLARA DO LAGO II
HORTOLÂNDIA - SP

| CORRA | TITULO | FOLIA |
|-----------|--------|-------|
| MUNICIPAL | | |

| | |
|---------|-----------------------|
| Nº OBRA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
|---------|-----------------------|

| | |
|-------------------|--|
| EX_00121_47 | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO |
| Nº ART | |
| 38037320310347088 | |

| AUTOR DO PROJETO | DATA |
|--------------------|------|
| 2002/2002.1034/500 | |

| | | |
|----------|--------------------|------|
| DEFERIDO | ENGº EDUARDO PRATA | 05/2 |
|----------|--------------------|------|

| | |
|------------------|-------|
| DESCRITO | INDIC |
| EXATA ENGENHARIA | |
