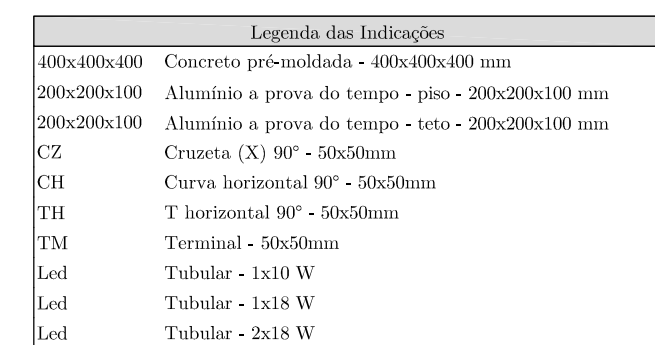
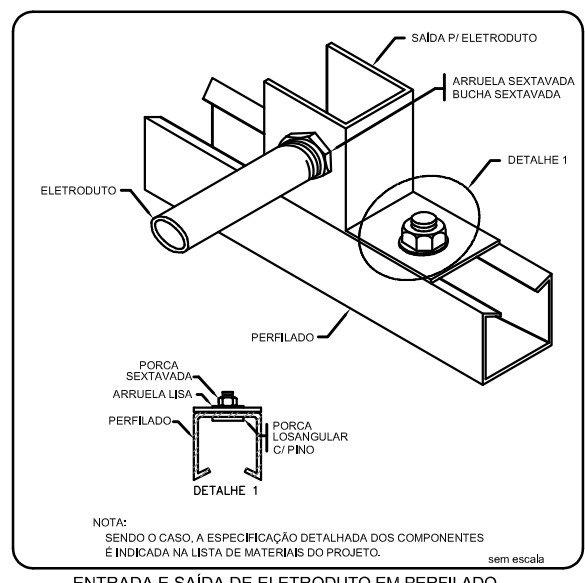
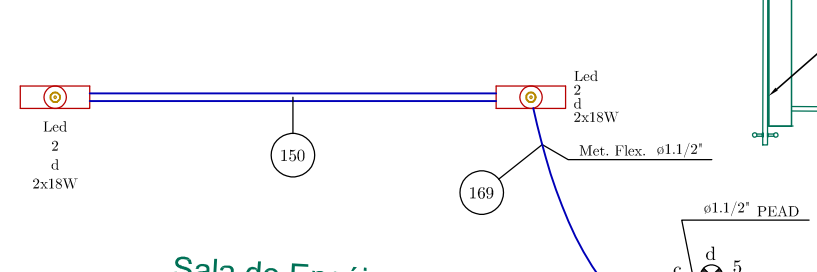


[illegible]

NOTA 01: TODOS OS CAJOTES DE CORRIE DEBEM TER 03 UNIDAPARES COM ISOÇÃO EM 16 PPR 603 1V.
NOTA 02: ELÉKTRODUTO NÃO COTADO E DE 1" (DN = 203MM), CABO DE CORRIE NÃO COTADO É DE 2,5MM².
NOTA 03: ELÉKTRODUTO NÃO COTADO E DE AÇO GALVANIZADO A FOGO NA MEDIDA DE 20x20MM.
NOTA 04: TODAS AS DESCIDAS DE ELÉKTRODUTOS DEVEM SER FITAS COM ELÉKTRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS.
NOTA 05: TODOS OS CONDIÇOS POSSUAM INDICAÇÃO QUANTO A SUA CONSTITUIÇÃO MATERIAL.
NOTA 06: AS ABERTURAS EM LAJE DEVEM SER ATRÁVÉS DAS LAJOTAS, NUNCA JAMÁS ATRÁVÉS DAS VIGOTAS.
NOTA 07: TODOS OS ELÉKTRODUTOS DEVEM CONTEINER, SEM QUALQUER SITUAÇÃO, VIGAS E PILARES DE MODO A NÃO COMPROMETER A ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO.